

STOP BLOEDLUI

HANDLEIDING GEBRUIK ELECTOR®

Elanco

Elector®



HOE BEREIDT U DE
ELECTOR®-OPLOSSING?

Elanco

Elector®




REINIG TANK EN SPRAY-APPARAAT

Reinig de tank en het
spray-apparaat en spoel
na met schoon water.



SCHUD FLES

De Elector[®] fles goed schudden voor gebruik.




VUL TANK

Vul de tank eerst voor de helft met water. Voeg dan de vereiste hoeveelheid Elector[®] toe.




FLES GOED UITSPOELEN

Om alle vloeistof uit de fles te verwijderen, spoelt u de Elector®-fles minstens twee keer met water.



VUL TANK VOLLEDIG

Voeg nu het resterende water toe totdat de tank volledig gevuld is.



GOED MENGEN

Oplossing goed roeren,
ook tijdens het sprayen.




DOSERING

1 fles van 237 ml Elector®
= 28 liter spray oplossing



TOTALE SPRAY VOLUME

De benodigde hoeveelheid oplossing hangt af van het type huisvestingssysteem en van de gebruikte spraytechniek.



LEGHENNEN AANWEZIG

Elector® kan in aanwezigheid van leghennen worden gebruikt.



DE EIEREN BLIJVEN GESCHIKT VOOR CONSUMPTIE


Maar om onnodige blootstelling met Elector[®]
te voorkomen adviseren wij om de eieren
te rapen voor de behandeling. ⁽¹⁾

1. Pesticide development study (GLP): Magnitude of spinosad residues in poultry tissues and eggs resulting from applications of spinosad directly to chickens for control of northern fowl mites along with premise sprays for control of certain poultry house insects.

Data on file T9C180534 (2008)

NLLAYELT00008 BELAYELT00006


AANWIJZINGEN VOOR HET AANBRENGEN VAN ELECTOR[®] VOOR HET MAXIMALE EFFECT






VERWIJDER STOF

Verwijder het stof en vuil van de te behandelen oppervlakken.



LAGEDRUKSPRAY

Breng Elector® als een lagedrukspray aan.
Breng Elector® **NIET** met een thermofogger
of met behulp van een
hogedrukreiniger aan!

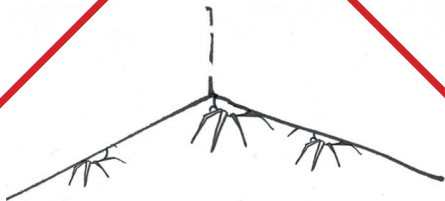


ZOEK IN SCHUILPLAATSEN

Identificeer alle te behandelen oppervlakken. Besproei alle schuilplaatsen, gaten en kieren.



SPRAY DE LOOPLIJNEN

Behandel ook alle looplijnen die de bloedluizen afleggen om bij de hennen te komen.



SPRAY DE OPPERVLAKE GOED NAT

Spray totdat de vloeistof er vanaf
begint te druipen.



REINIG TANK EN SPRAY-APPARAAT

Na de behandeling de tank
en het spray-apparaat
reingen en naspoelen met
schoon water.



1 APPLICATIE = 1 BEHANDELING

Dankzij Elector®'s 'tweevoudige blootstelling' is slechts 1 toepassing nodig voor 1 volledige behandeling. Dit in tegenstelling tot veel andere producten!



CONTROLLEREN EFFECTIVITEIT

Vanwege de vertraagde werking moet het effect van Elector 3 tot 5 dagen na de behandeling worden beoordeeld.

CONTACT

Elanco Animal Health Nederland
Grootslag 1/5, 3991 RA Houten
Tel: 0031 (0)306025952
Fax: 0031 (0)306025999

Elanco Animal Health België
Stoofstraat 52 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 548 84 84
Fax: +32(0)2 512 51 50



WWW.STOPBLOEDLUIS.NL

Elanco

Elector®