

BRENNTAG

BRENNTAG NV
 Nijverheidslaan 38 8540 Deerlijk
 056 776944
 info@brenntag.be www.brenntag.be

UN1791**11424 097**

UN1791 HYPOCHLORITE SOLUTION 8 II Marine Pollutant

1190 KG

CAS: 0007681-52-9
 EINECS: 231-668-3
 UFI:

Lot: P2618082

Prd: 22-07-2021
 Exp: 21-08-2021

CHLOORSTABIL BE-REG-00257

Bevat: natriumhypochloriet, oplossing ... % actief Cl
 Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
 Chloorstabil 12.5% - Antigifcentrum: 070 245 245

CHLOORSTABIL BE-REG-00257

Contient: hypochlorite de sodium, solution à ... % de chlore actif
 Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
 Chloorstabil 12.5% - Centre Antipoisons 070 245 245

CHLOORSTABIL BE-REG-00257

Enthält: Natriumhypochlorit-Lösung ... % Cl aktiv
 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
 Chloorstabil 12.5% - Giftzentrale: 070 245 245




**Gevaar
 Danger
 Gefahr**

CHLOORSTABIL

UN 1791

Ontsmettingsmiddel met bactericide, fungicide en virucide werking voor ontsmetting van proceswater, zwembadwater, afvalwater, drinkwater en de ontsmetting van oppervlakken.
Désinfectant bactéricide, fungicide et virucide, pour le traitement de l'eau de refroidissement, l'eau de piscine, des eaux usées, l'eau potable et des surfaces.
OPLOSSING TE VERDUNNEN IN WATER / SOLUTION À DILUER DANS L'EAU

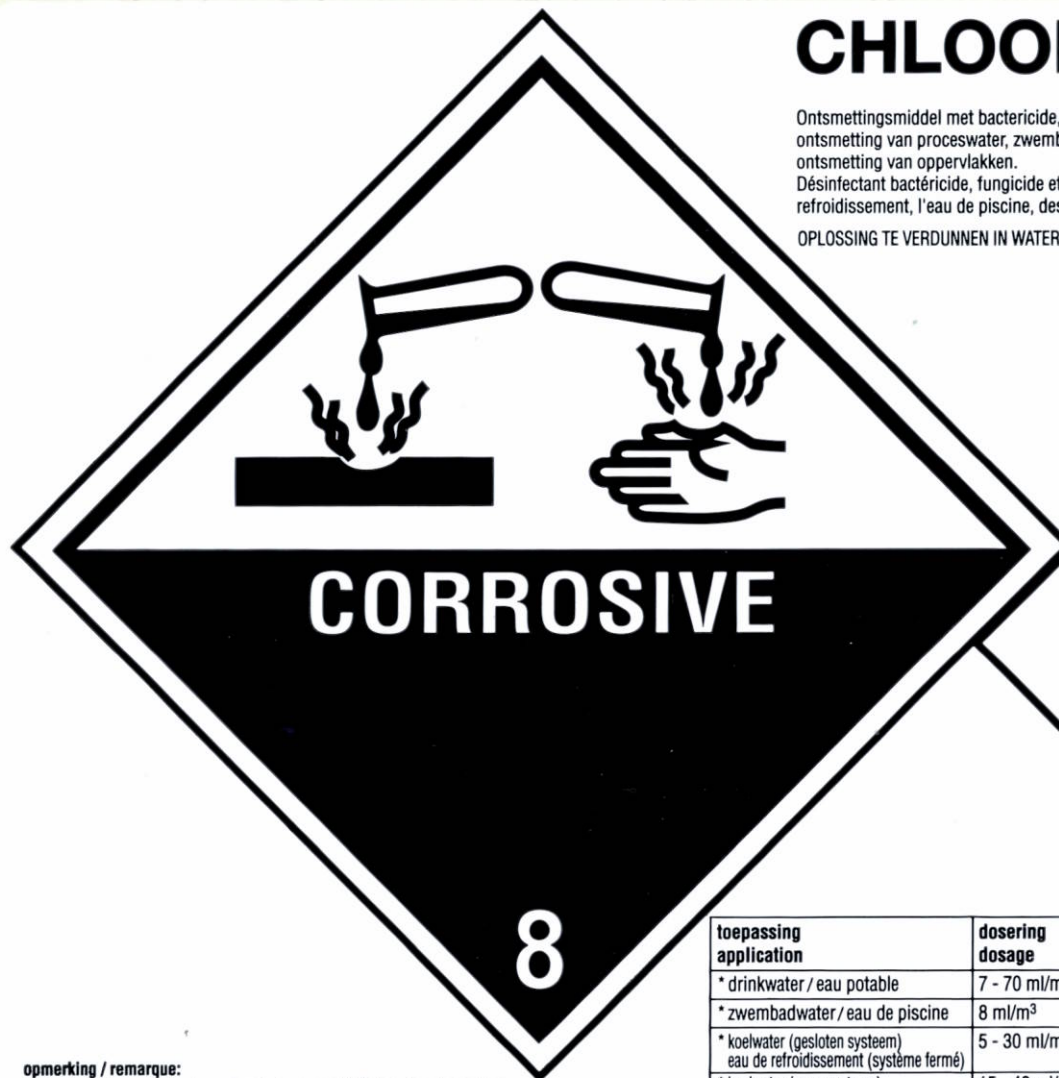

opmerking / remarque:

Het ontsmettingsresultaat wordt met de vermelde Chloordoseringen ten vroegste na 30 min. bereikt.
Après 30 min. au minimum vous obtiendrez le résultat de la désinfection suivant les instructions des dosages de Chlore.

toepassing application	dosering dosage	eindconcentratie concentration finale
* drinkwater / eau potable	7 - 70 ml/m ³	1 - 10 ppm Cl act.
* zwembadwater / eau de piscine	8 ml/m ³	1 ppm Cl act.
* koelwater (gesloten systeem) eau de refroidissement (système fermé)	5 - 30 ml/m ³	0,5 - 3 ppm Cl act.
* koelwater (open systeem) eau de refroidissement (système ouvert)	15 - 40 ml/m ³	2 - 5 ppm Cl act.
* afvalwater / eaux usées	200 ml/m ³	30 ppm Cl act.
* oppervlakken / surfaces	30 ml/m ³	4 ppm Cl act.



Toelatingsnr. / N° d'admission : 299B
BRENNTAG nv/sa Nijverheidslaan 38 - 8540 Deerlijk